


# メラフィット® に抗ウイルス機能がプラス！

## SIAA 初の抗ウイルス・抗菌・防カビ登録製品

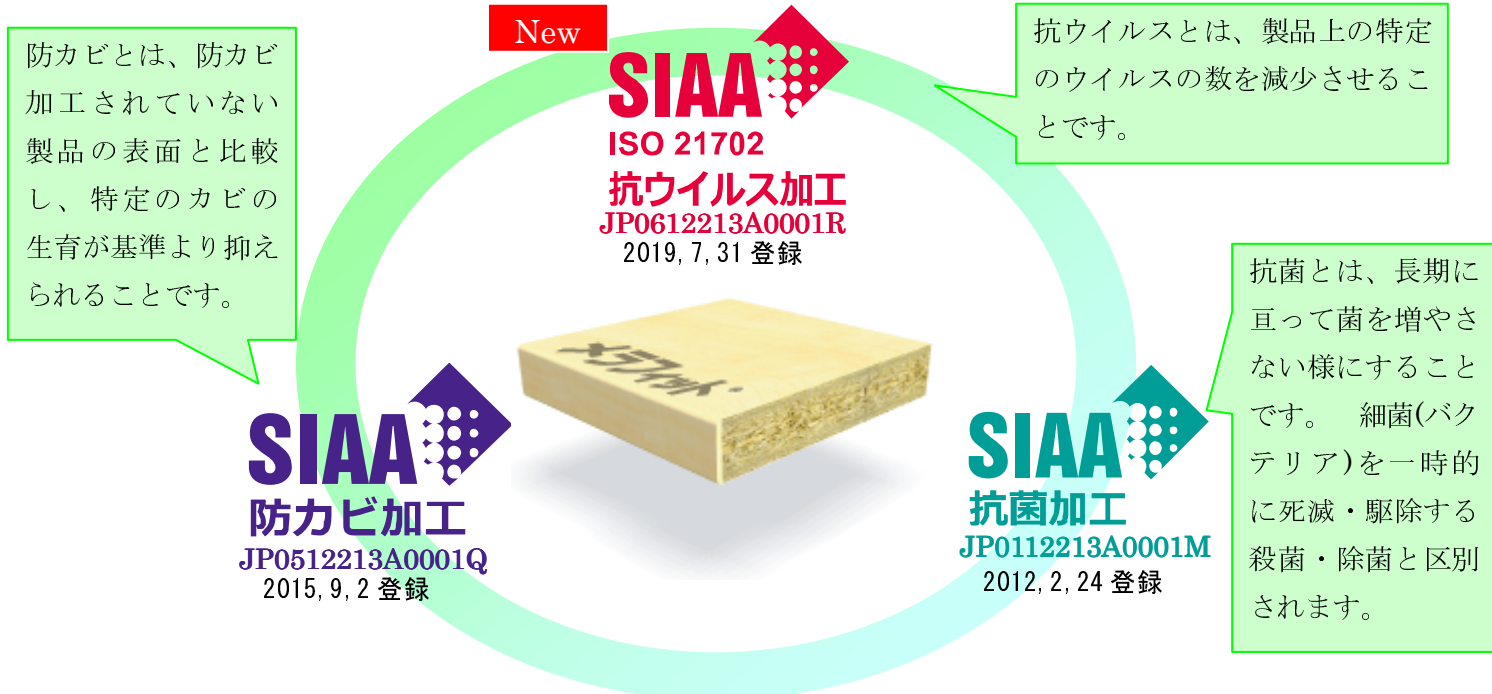

**SIAA**  
ISO 21702  
抗ウイルス加工  
JP0612213A0001R

(製品上の特定ウイルスの数を減少させます)

#### 登録情報

- ・ SIAA 抗ウイルス加工製品番号：JP0612213A0001R
- ・ 抗ウイルス加工部位・加工方法：化粧面/練込

#### 注意事項

- ・ 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・ SIAA の安全性基準に適合しています。
- ・ 抗ウイルス性能は全てのウイルスに対して発現するものではありません。

#### ウイルス、細菌、カビ(真菌)の違いについて

- ・ 細菌・カビ菌は細胞外で増殖する微生物ですが、ウイルス自体は生体でなく中に DNA (又は RNA) という遺伝子が入ったカプセルというシンプルな粒子で特定の細胞内への感染で複製増殖します。
- ・ ヒト細胞の 1/10 程度の真菌、1/100 程度の細菌は光学顕微鏡で観察できますが、1/1000 以下(数十~数百 nm)のウイルスは電子顕微鏡でしか見えません。

#### SIAA (抗菌製品技術協議会) とは

適正で安心できる抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤・抗ウイルス剤および抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品のメーカー、試験機関が集まってできた団体です。

 **サシヒロ株式会社** TEL : 0585-45-0707

〒503-2422 岐阜県揖斐郡池田町田畑 612 FAX : 0585-45-7315

URL : <https://www.sashihiro.co.jp> Mail : [eigyous@sashihiro.co.jp](mailto:eigyous@sashihiro.co.jp)

